



10^{ème} Etats généraux de la méthanisation à Bayonne **4 et 5 juin 2015**

Présentation du pôle de valorisation
des déchets CANOPIA




Claude Saint-Joly – Président
Valortegia SAS


Un équipement répondant aux besoins du territoire

- Centre de tri des collectes sélectives 20 000 t/an
- Centre de tri-méthanisation-compostage 84 000 t/an OMR
- Plate-forme de regroupement 20 000 t/an encombrants et bois



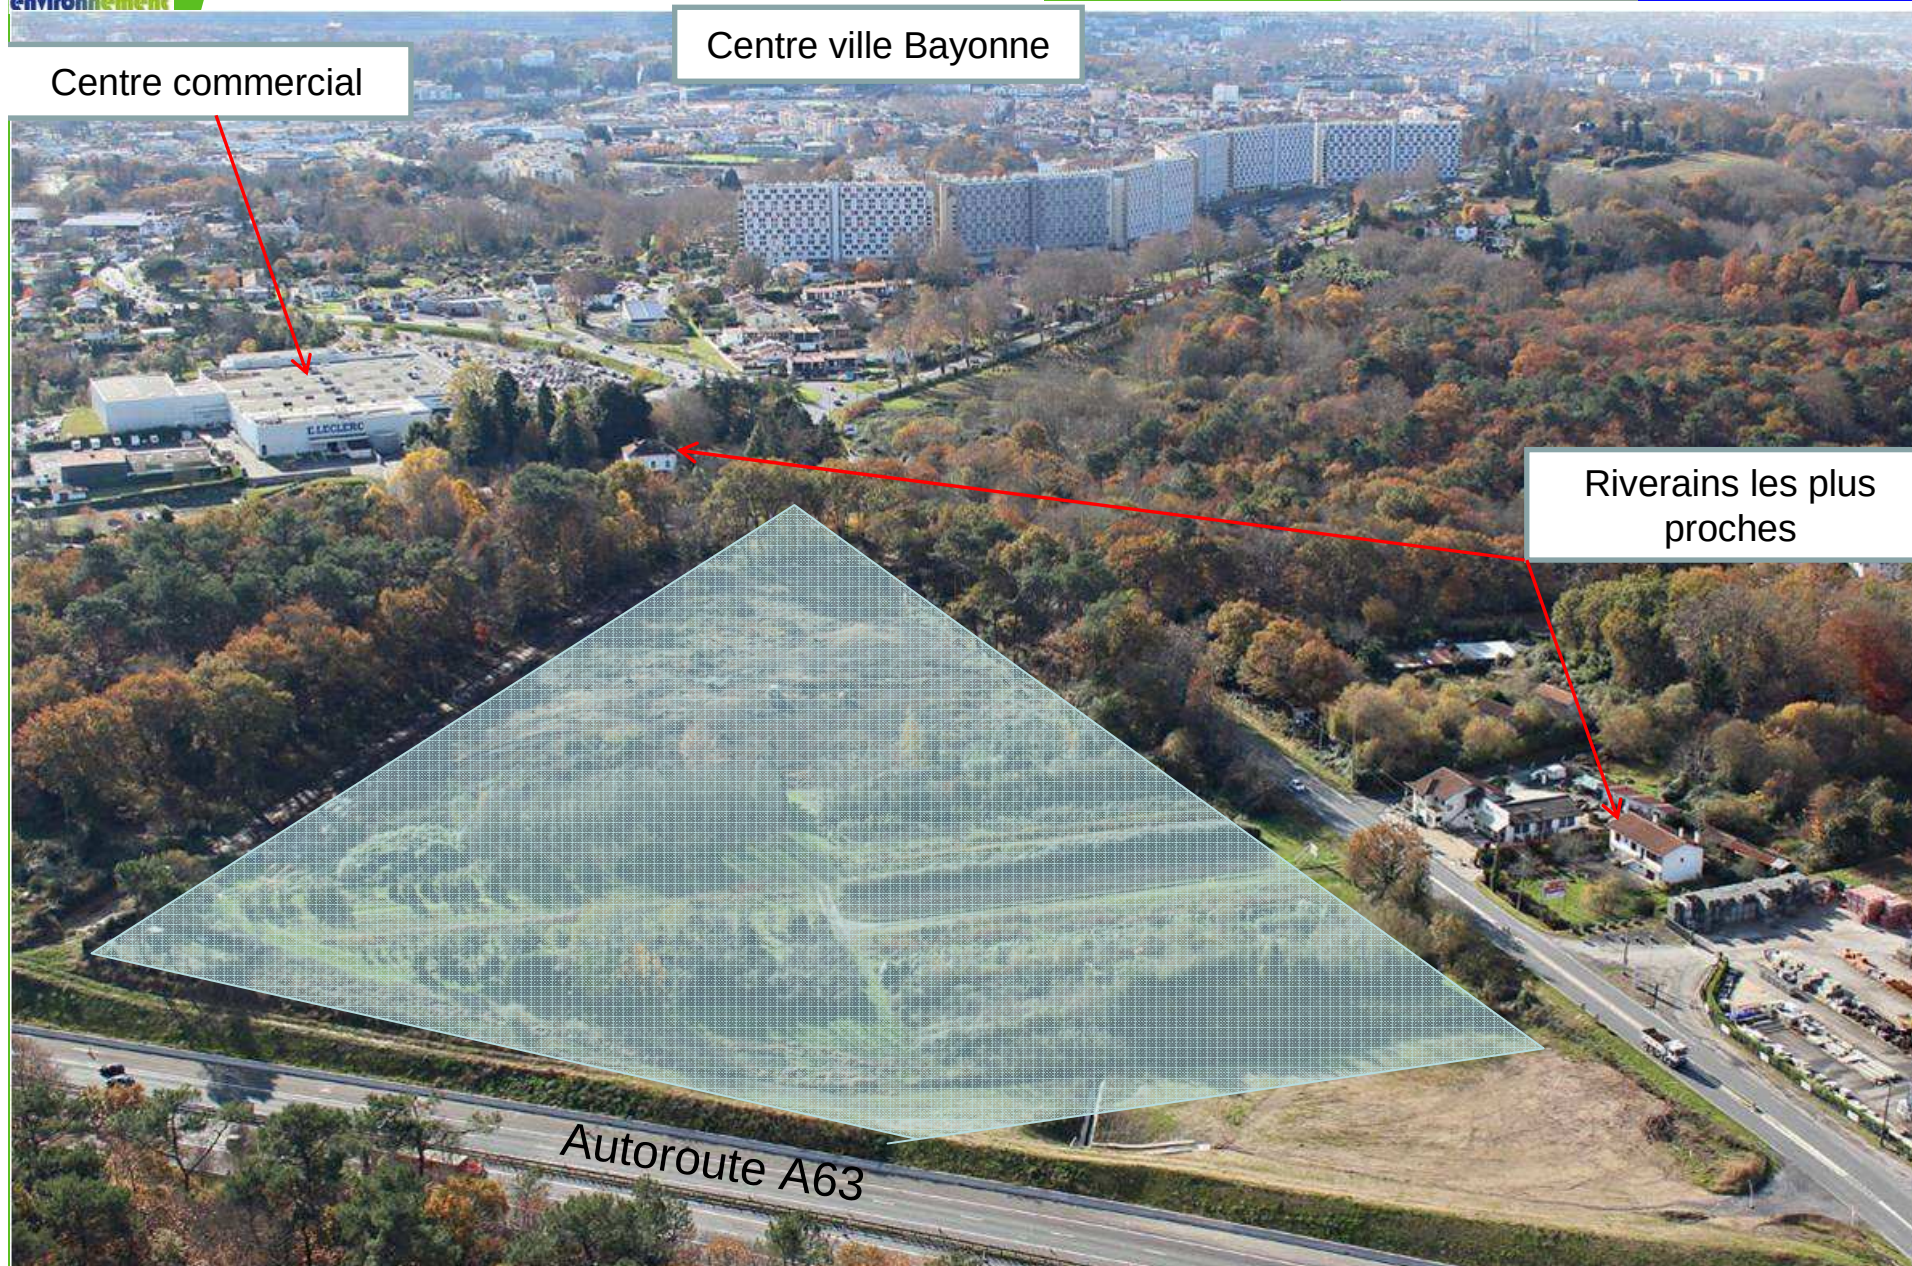

Implantation des modules de traitement

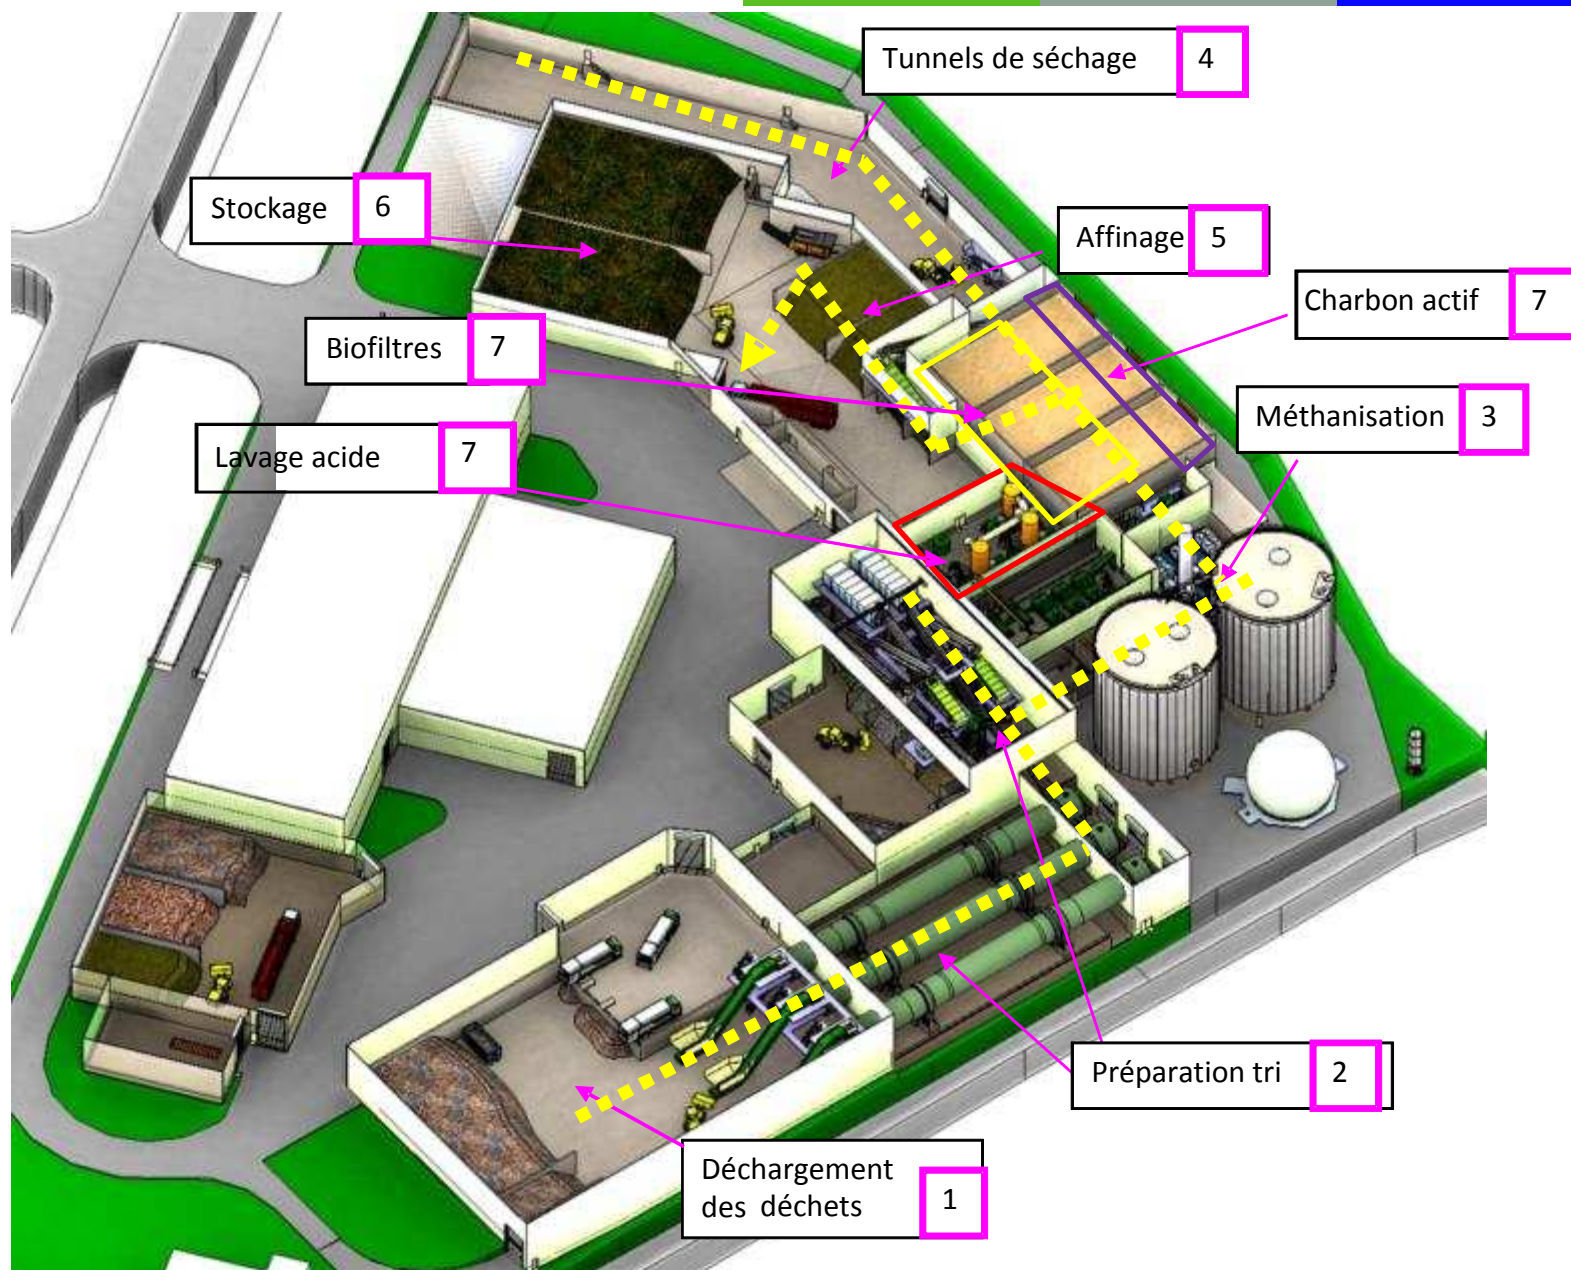

Performances du pôle de valorisation Canopia

70 000 t/an déchets ménagers
6 500 t/an déchets verts



Unité de Valorisation Organique

Refus haut PCI	27 000 t/an
Refus bas PCI	8 000 t/an
Jus excédentaires	0 m3/an




Métaux	1 000 t/an
Compost	18 000 t/an
Biogaz	6 000 000 m3/an



Electricité	11 900 MWh/an
-------------	---------------

Chaleur	12 000 MWh/an
---------	---------------

Zoom sur la gestion de l'air vicié

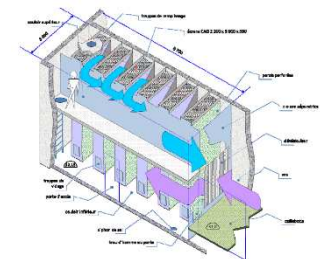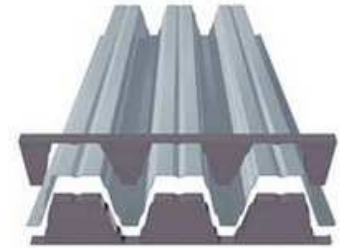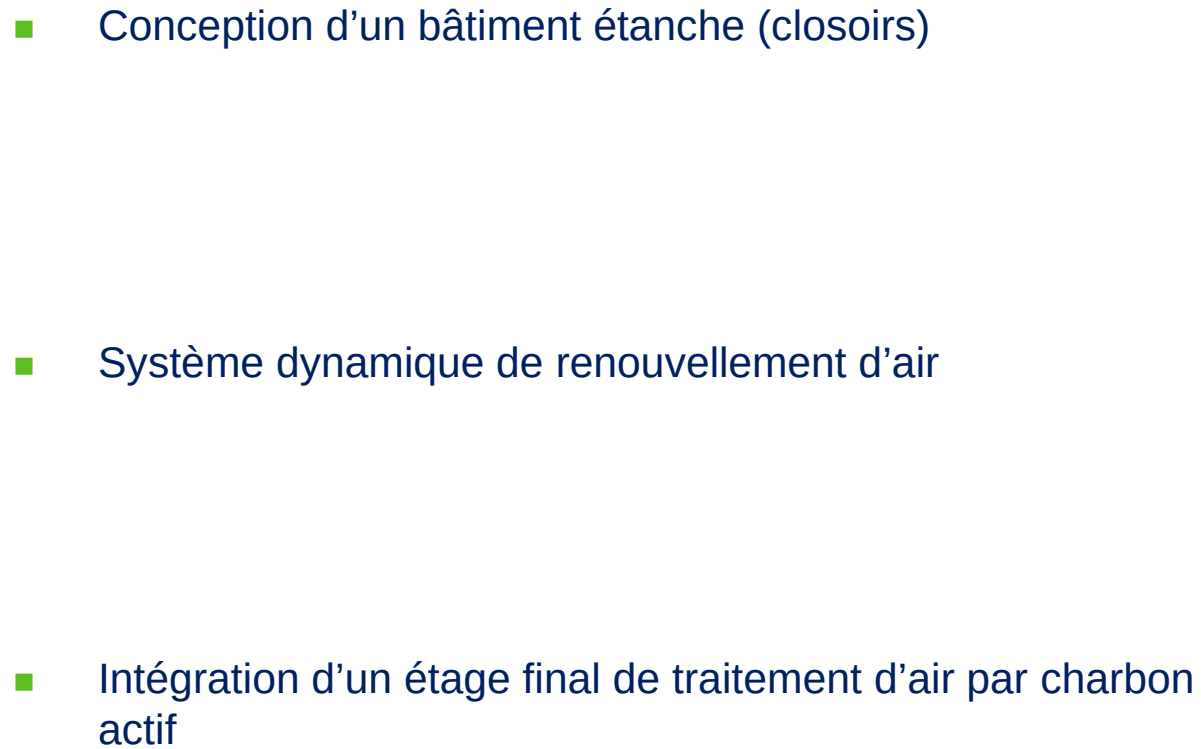



- ☐ Disponibilité de l'unité de valorisation organique 100%
- ☐ 100% du compost produit conforme à la norme NFU-44-051 (valorisé)
- ☐ Taux de diversion conforme à la valeur attendue
- ☐ 100% du biogaz valorisé (production d'électricité supérieure à l'attendue)
- ☐ Maitrise des nuisances olfactives
- ☐ Construction et démarrage conforme au planning
- ☐ Performances atteintes

- ☐ Un Maître d'Ouvrage engagé et bien entouré
- ☐ Une absence de conflit concepteur/constructeur et exploitant
- ☐ Des partenaires locaux impliqués
- ☐ Une maîtrise d'œuvre spécialisée dans le suivi des travaux
- ☐ Des moyens techniques irréprochables pour maîtriser les odeurs
- ☐ Implication de nos équipes d'exploitation dans les relations avec les riverains
- ☐ Un planning de démarrage raisonné
- ☐ Un contrat équilibré pour la Collectivité et son prestataire
- ☐ Une relation de confiance entre la Collectivité et son prestataire